
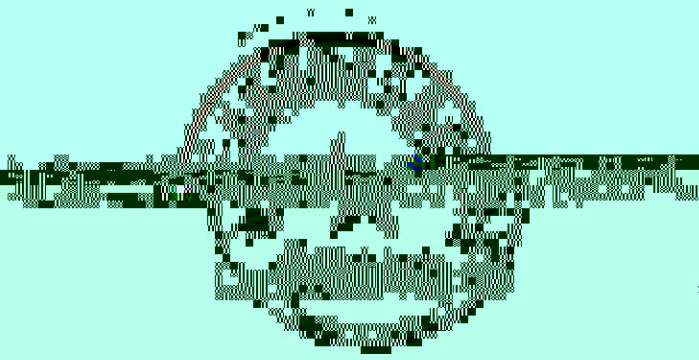


Figure 1: Schematic diagram of the power supply system for the 10kV-10MVA transformer

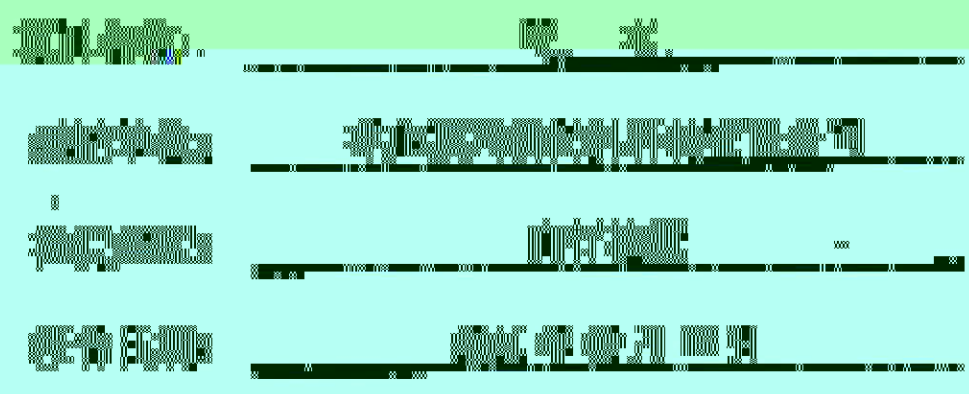

SYHJ/CX—D—35 (03)

山西三益环保科技有限公司

企 业 文 化

山西三益环保科技有限公司

企业宗旨

诚信经营

合作共赢

山西三益环保科技有限公司

诚信为本

合作共赢

第一、质量、第二、服务、第三、价格、第四、速度

1

诚信经营

合作共赢


山西三益环保科技有限公司

诚信经营

合作共赢

企业文化

山西三益环保科技有限公司

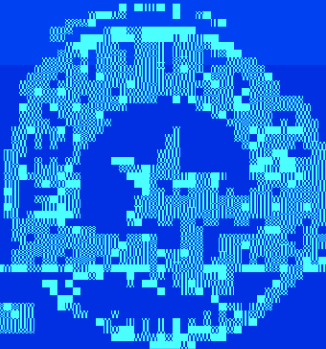

山西三益环保科技有限公司

山西三益环保科技有限公司

诚信经营

合作共赢

第一、质量、第二、服务、第三、价格、第四、速度

诚信经营

合作共赢

山西三益环保科技有限公司

诚信经营

合作共赢

山西三益环保科技有限公司

诚信经营

合作共赢

山东三益环境检测有限公司

检测报告

废水检测附表

检测日期: 2021.08.04 检测地点: 烟台莱山区 检测项目: 氨氮、总磷、总氮、COD、BOD5、SS、pH、电导率、色度、浊度、石油类、挥发酚、总有机碳、总有机磷、总有机氮、粪大肠菌群、大肠杆菌群、耐热大肠菌群、粪链球菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希氏菌、大肠杆菌群、耐热大肠菌群、粪链球菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希氏菌

检测项目	检测标准	检测结果	判定
氨氮	GB 18918-2002	0.15	合格
总磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总氮	GB 18918-2002	1.5	合格
COD	GB 18918-2002	150	合格
BOD5	GB 18918-2002	50	合格
SS	GB 18918-2002	100	合格
pH	GB 18918-2002	7.5	合格
电导率	GB 18918-2002	1000	合格
色度	GB 18918-2002	10	合格
浊度	GB 18918-2002	1.0	合格
石油类	GB 18918-2002	0.5	合格
挥发酚	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机碳	GB 18918-2002	100	合格
总有机磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机氮	GB 18918-2002	1.5	合格
粪大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
大肠杆菌群	GB 18918-2002	100	合格
耐热大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
粪链球菌	GB 18918-2002	100	合格
金黄色葡萄球菌	GB 18918-2002	100	合格
沙门氏菌	GB 18918-2002	100	合格
志贺氏菌	GB 18918-2002	100	合格
霍乱弧菌	GB 18918-2002	100	合格
铜绿假单胞菌	GB 18918-2002	100	合格
大肠埃希氏菌	GB 18918-2002	100	合格

检测项目	检测标准	检测结果	判定
氨氮	GB 18918-2002	0.15	合格
总磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总氮	GB 18918-2002	1.5	合格
COD	GB 18918-2002	150	合格
BOD5	GB 18918-2002	50	合格
SS	GB 18918-2002	100	合格
pH	GB 18918-2002	7.5	合格
电导率	GB 18918-2002	1000	合格
色度	GB 18918-2002	10	合格
浊度	GB 18918-2002	1.0	合格
石油类	GB 18918-2002	0.5	合格
挥发酚	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机碳	GB 18918-2002	100	合格
总有机磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机氮	GB 18918-2002	1.5	合格
粪大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
大肠杆菌群	GB 18918-2002	100	合格
耐热大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
粪链球菌	GB 18918-2002	100	合格
金黄色葡萄球菌	GB 18918-2002	100	合格
沙门氏菌	GB 18918-2002	100	合格
志贺氏菌	GB 18918-2002	100	合格
霍乱弧菌	GB 18918-2002	100	合格
铜绿假单胞菌	GB 18918-2002	100	合格
大肠埃希氏菌	GB 18918-2002	100	合格

检测项目	检测标准	检测结果	判定
氨氮	GB 18918-2002	0.15	合格
总磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总氮	GB 18918-2002	1.5	合格
COD	GB 18918-2002	150	合格
BOD5	GB 18918-2002	50	合格
SS	GB 18918-2002	100	合格
pH	GB 18918-2002	7.5	合格
电导率	GB 18918-2002	1000	合格
色度	GB 18918-2002	10	合格
浊度	GB 18918-2002	1.0	合格
石油类	GB 18918-2002	0.5	合格
挥发酚	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机碳	GB 18918-2002	100	合格
总有机磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机氮	GB 18918-2002	1.5	合格
粪大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
大肠杆菌群	GB 18918-2002	100	合格
耐热大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
粪链球菌	GB 18918-2002	100	合格
金黄色葡萄球菌	GB 18918-2002	100	合格
沙门氏菌	GB 18918-2002	100	合格
志贺氏菌	GB 18918-2002	100	合格
霍乱弧菌	GB 18918-2002	100	合格
铜绿假单胞菌	GB 18918-2002	100	合格
大肠埃希氏菌	GB 18918-2002	100	合格

检测项目	检测标准	检测结果	判定
氨氮	GB 18918-2002	0.15	合格
总磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总氮	GB 18918-2002	1.5	合格
COD	GB 18918-2002	150	合格
BOD5	GB 18918-2002	50	合格
SS	GB 18918-2002	100	合格
pH	GB 18918-2002	7.5	合格
电导率	GB 18918-2002	1000	合格
色度	GB 18918-2002	10	合格
浊度	GB 18918-2002	1.0	合格
石油类	GB 18918-2002	0.5	合格
挥发酚	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机碳	GB 18918-2002	100	合格
总有机磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机氮	GB 18918-2002	1.5	合格
粪大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
大肠杆菌群	GB 18918-2002	100	合格
耐热大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
粪链球菌	GB 18918-2002	100	合格
金黄色葡萄球菌	GB 18918-2002	100	合格
沙门氏菌	GB 18918-2002	100	合格
志贺氏菌	GB 18918-2002	100	合格
霍乱弧菌	GB 18918-2002	100	合格
铜绿假单胞菌	GB 18918-2002	100	合格
大肠埃希氏菌	GB 18918-2002	100	合格

检测项目	检测标准	检测结果	判定
氨氮	GB 18918-2002	0.15	合格
总磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总氮	GB 18918-2002	1.5	合格
COD	GB 18918-2002	150	合格
BOD5	GB 18918-2002	50	合格
SS	GB 18918-2002	100	合格
pH	GB 18918-2002	7.5	合格
电导率	GB 18918-2002	1000	合格
色度	GB 18918-2002	10	合格
浊度	GB 18918-2002	1.0	合格
石油类	GB 18918-2002	0.5	合格
挥发酚	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机碳	GB 18918-2002	100	合格
总有机磷	GB 18918-2002	0.05	合格
总有机氮	GB 18918-2002	1.5	合格
粪大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
大肠杆菌群	GB 18918-2002	100	合格
耐热大肠菌群	GB 18918-2002	100	合格
粪链球菌	GB 18918-2002	100	合格
金黄色葡萄球菌	GB 18918-2002	100	合格
沙门氏菌	GB 18918-2002	100	合格
志贺氏菌	GB 18918-2002	100	合格
霍乱弧菌	GB 18918-2002	100	合格
铜绿假单胞菌	GB 18918-2002	100	合格
大肠埃希氏菌	GB 18918-2002	100	合格

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境检测分析有限公司

检测 报 告

座落：临沂市沂水县

序号	检测项目	检测标准	检测结果	判定
1	甲醛	GB 3095-2012	0.05	合格
2	PM10	GB 3095-2012	0.15	合格
3	PM2.5	GB 3095-2012	0.08	合格
4	二氧化硫	GB 3095-2012	0.02	合格
5	二氧化氮	GB 3095-2012	0.03	合格
6	臭氧	GB 3095-2012	0.05	合格
7	一氧化碳	GB 3095-2012	0.01	合格
8	氨气	GB 3095-2012	0.01	合格
9	硫化氢	GB 3095-2012	0.01	合格
10	氟化氢	GB 3095-2012	0.01	合格
11	氯气	GB 3095-2012	0.01	合格
12	氯化氢	GB 3095-2012	0.01	合格
13	硝酸雾	GB 3095-2012	0.01	合格
14	硫酸雾	GB 3095-2012	0.01	合格
15	铅	GB 3095-2012	0.01	合格
16	镉	GB 3095-2012	0.01	合格
17	铬	GB 3095-2012	0.01	合格
18	锰	GB 3095-2012	0.01	合格
19	铜	GB 3095-2012	0.01	合格
20	锌	GB 3095-2012	0.01	合格
21	镍	GB 3095-2012	0.01	合格
22	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
23	砷	GB 3095-2012	0.01	合格
24	汞	GB 3095-2012	0.01	合格
25	铊	GB 3095-2012	0.01	合格
26	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
27	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
28	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
29	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
30	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
31	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
32	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
33	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
34	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
35	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
36	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
37	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
38	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
39	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
40	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
41	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
42	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
43	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
44	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
45	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
46	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
47	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
48	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
49	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
50	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
51	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
52	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
53	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
54	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
55	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
56	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
57	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
58	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
59	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
60	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
61	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
62	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
63	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
64	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
65	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
66	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
67	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
68	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
69	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
70	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
71	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
72	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
73	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
74	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
75	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
76	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
77	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
78	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
79	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
80	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
81	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
82	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
83	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
84	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
85	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
86	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
87	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
88	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
89	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
90	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
91	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
92	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
93	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
94	钼	GB 3095-2012	0.01	合格
95	钴	GB 3095-2012	0.01	合格
96	钒	GB 3095-2012	0.01	合格
97	锡	GB 3095-2012	0.01	合格
98	铋	GB 3095-2012	0.01	合格
99	钨	GB 3095-2012	0.01	合格
100	钼	GB 3095-2012	0.01	合格